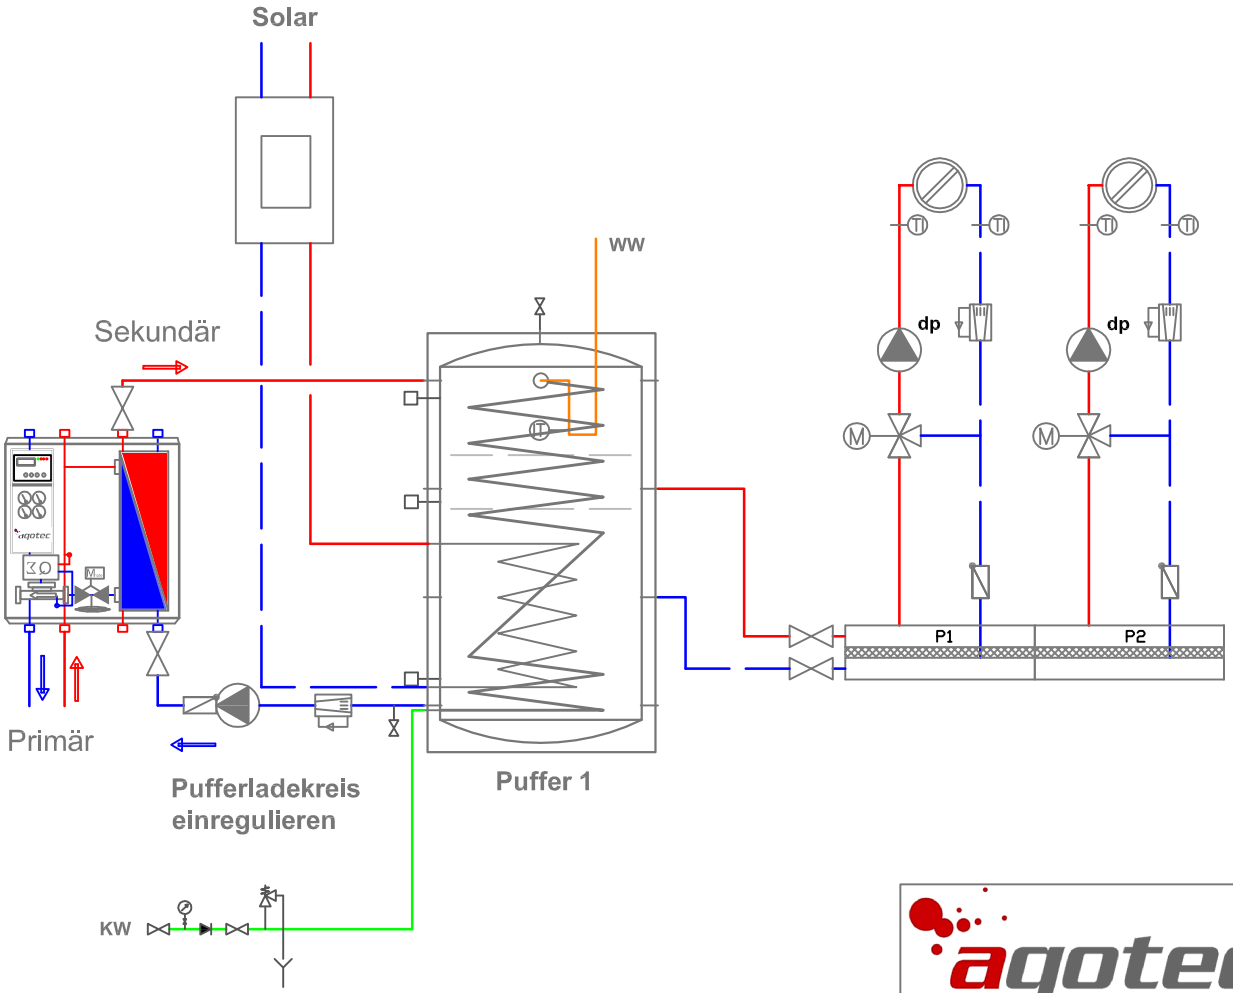

LEGENDE:

- HEIZUNGSVORLAUF
- HEIZUNGSRÜCKLAUF
- KALTWASSER
- WARMWASSER
- ZIRKULATION
- PRIMÄRVENTIL
- ABSPERRARMATUR
- SCHMUTZFÄNGER
- RÜCKSCHLAGVENTIL
- UMWÄLZPUMPE dp-GEREGELT
- KONTROLLIERTE WASSERMENGE
- DIFFERENZDRUCKREGLER
- ENTLEERUNG
- THERMOMETER
- MANOMETER
- TEMPERATURFÜHLER
- WÄRMEMENGENZÄHLER
- MOTORDURCHGANGSVENTIL
- 3-WEGE MOTORVENTIL
- 4-WEGE MOTORVENTIL
- RL-TEMPERATURBEGRENZER
- ÜBERSTRÖMVENTIL
- SICHERHEITSVENTIL
- VERTEILER THERM. GETRENNT
- HEIZKREIS
- WÄRMETAUSCHER

Installationshinweise:
Sekundärseitig werden Absperrarmaturen, Entleerung und Entlüftung (Reinigung Schmutzfänger) an der Station empfohlen, soweit diese nicht bereits im Lieferumfang enthalten sind.

aqotec GmbH
Vöcklatal 35, A-4890 Weißenkirchen im Attergau
Tel.: 07684 20400 Fax: 07684 20400 20
e-mail: office@aqotec.com

3					Datum	Name
2				gez.		
1				gepr.		
	Änderung	Datum	Name	N.gepr.		

Projekt:

Maßstab

Auftrag-Nr.:

Zng.-Nr.:

Dieses Anschlussschema dient als Montagevorschlag und ersetzt keine fachtechnische Planung!
Schematische Darstellung hinsichtlich Sicherheits-, Absperr- und Entlüftungseinrichtungen ohne Anspruch auf Vollständigkeit